


Suunnittelija Taimo Sillamäe	Sisältö Loivat bitumikermikatot Liikunatsauma vaakapinoille		YP DET.501	
Rakennuskohde xx	Työnumero xx	Katteen paloluokka BROOF(t2)	Tekijä xx	Pvm 2.3.2019
	Katon kaltevuus > 1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos xx	Muutospvm xx

MK 1:10

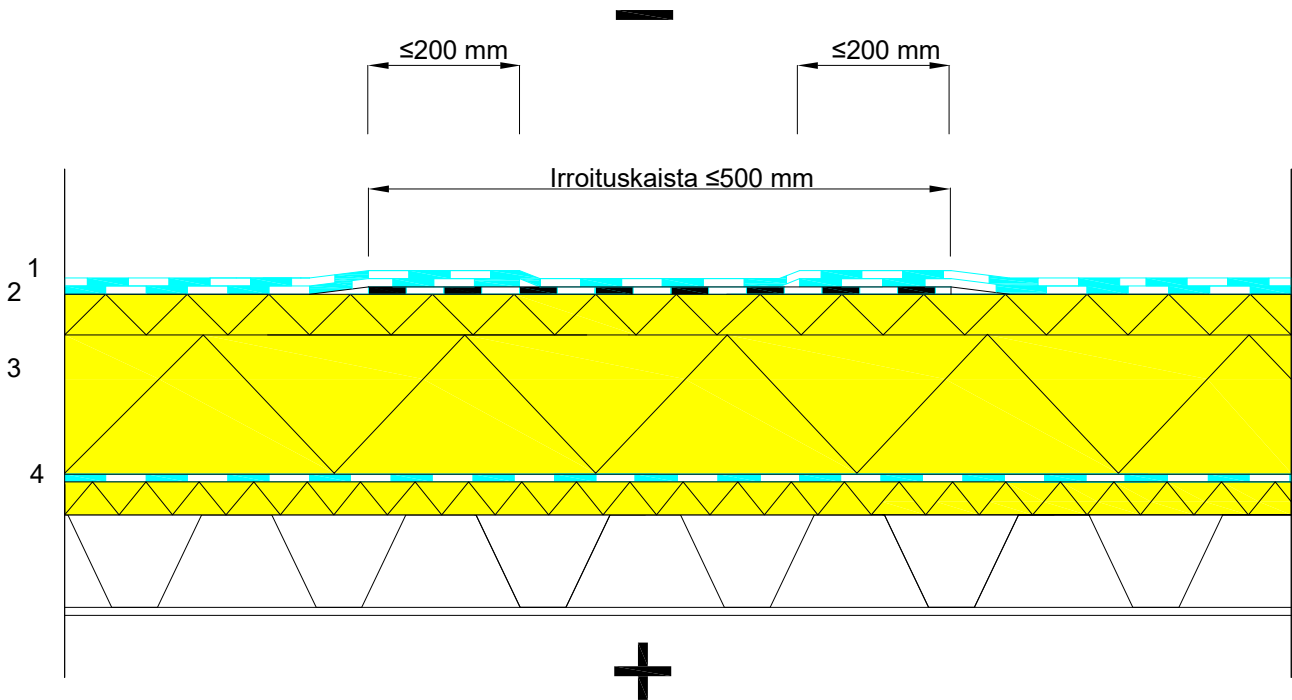

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. TL 2, K-PS 170/5000 hits. ja TL2, K-MS 170/3000 tai K-MS 170/4000, vedeneristysluokka VE 80 (TL2 + TL2)
2. Irroituskaista kermistä. ≤500 mm, irroituskaistaa ei hitsata/liimata kiinni
3. Lämmöneriste rakennesuunnitelmien mukaan, kiinnitys mekaanisesti esim. SK-kiinnikkein.
4. Höyrynsulku, esim. BH3 TL3, K-MS 120/2200, mekaaninen kiinnitys

Erikoismaininnat

- Höyrynsulkukermiä voidaan käyttää työnaikaisena vedeneristeenä, silloin suositellaan käytettäväksi KM-S 170/3000
- Mineraalivilla-alustalle ei suositella yksikerroskateratkaisua.
- Tuuletusuunnitelmassa huomiodaan mm. tuuletus räystäiltä ja seinäliittymistä sekä alipainetuulettimien määrä ja sijoitus.